
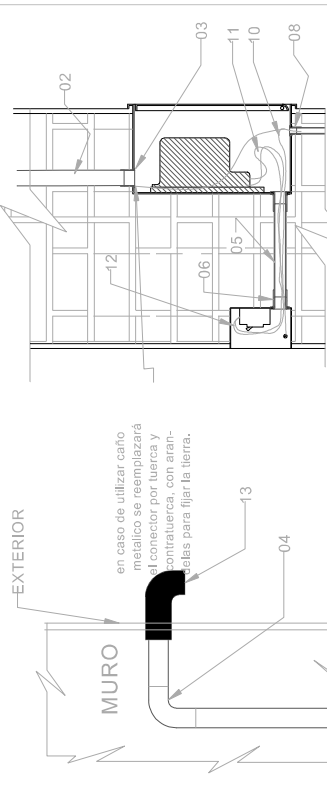


- En nuestras Oficinas de Atención al Público, se encuentra a disposición para consulta de los Sres. Instaladores Electricistas, el **Reglamento Técnico de Acometidas** que completa la información necesaria para la realización de acometidas.
- De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 11.769 del marco Regulatorio Eléctrico Provincial, su Decreto Reglamentario 1.208/97 y Resolución 560/98, en todos los casos, la instalación de la salida desde el medidor y la propia instalación interna, deberá cumplir con las especificaciones de la **“Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles”**, editada por la Asociación Electroéctrica Argentina, que se encuentra a disposición, para consulta, en nuestras Oficinas de Atención al Público.
- La falta de cumplimiento con el Reglamento Técnico de Acometidas o la reglamentación citada, podrá ser motivo suficiente para denegar la conexión solicitada.
- La Usina Popular y Municipal de Tandil S.E.M. podrá actualizar el presente Reglamento cuando lo considere conveniente, debiendo el instalador informarse de las actualizaciones realizadas.

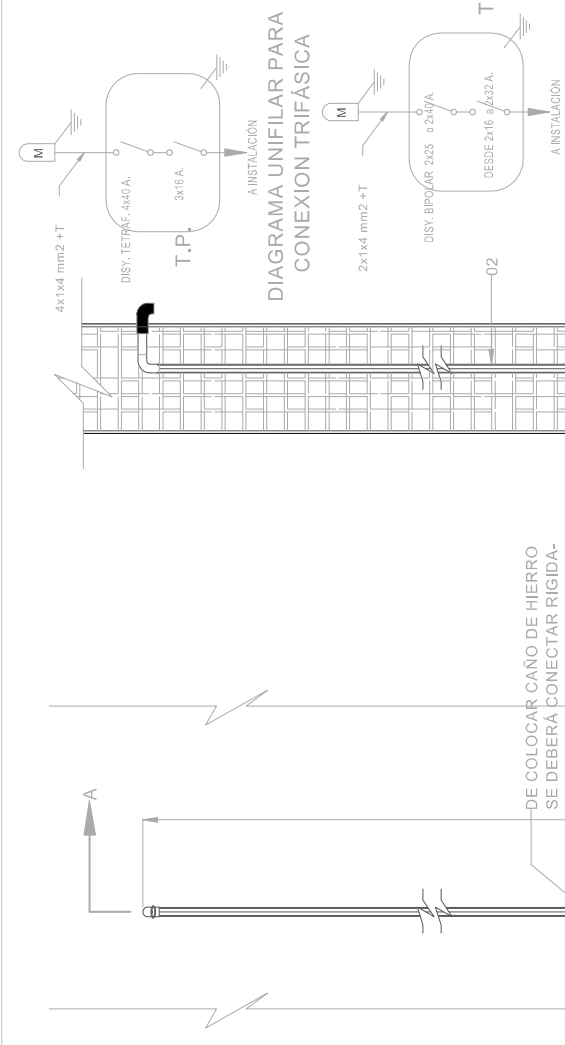

DETALLE ACOMETIDA AEREA

DETALLE A-A

NOTA: Los conductores de acometida (desde la línea aérea hasta los bornes de entrada del medidor) serán provistos e instalados por la **USINA**. Se podrá utilizar la puesta a tierra de la medición, como tierra gral. de la instalación.

ITEM	DESCRIPCION DE MATERIAL
01	GABINETE DE MATERIAL AISLANTE CON FRENTE DE POLICARBONATO
02	CAÑO DE POLIPROPILENO DE 1 1/2"
03	CONECTOR DE HIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"
04	CURVA DE POLIPROPILENO DE 1 1/2"
05	CAÑO DE HIERRO NEGRO Ó POLIPROPILENO DE 3/4"
06	CONECTOR DE HIERRO GALVANIZADO DE 3/4"
07	CAÑO DE HIERRO NEGRO Ó POLIPROPILENO DE 5/8"
08	CONECTOR DE HIERRO GALVANIZADO DE 5/8"
09	JABALINA DE ACERO COBRE CON TOMACABLE (mínimo de 3/8" x 1000mm.)
10	CABLE DE COBRE DE 4 mm2 BICOLOR (AMARILLO-VERDE)
11	CABLE DE COBRE DE 4 mm2 (MÍNIMO) CON AISLACIÓN DE P.V.C. Iram 2022
12	TABL. PRINCIPAL c/INT. TERM. De 16a32 a + DISY. DIFERENCIAL
13	PIPETA DE P.V.C. CON TRATAMIENTO ANTI-UV

USINA POPULAR Y MUNICIPAL DE TANDIL SEM

OBRA:	NUMERO:	REVISION:
PILARES PARA MEDICION TRIFASICA O MONOFASICA (EMPOTRADOS)	DIPCO-01-02-01	04
TITULO:	ESCALA:	FECHA:
REGLAMENTO TECNICO DE ACOMETIDAS	S/E	30/04/2013
	APROBO:	REVISO:
	Ing. G. GRECO	Ing. V. MORA

