


### MEDICION EN LINEA MUNICIPAL



N°	Descripción
1	Caño PVC semipesado 3" (76 mm.) para recibir acometida desde la red de BT.
2	Seccionador Fusible Bajo Carga.
3	Alimentación al Gabinete Integrado de Medición.
4	Gabinete Integrado de Medición.

### MEDICION FUERA DE LINEA MUNICIPAL

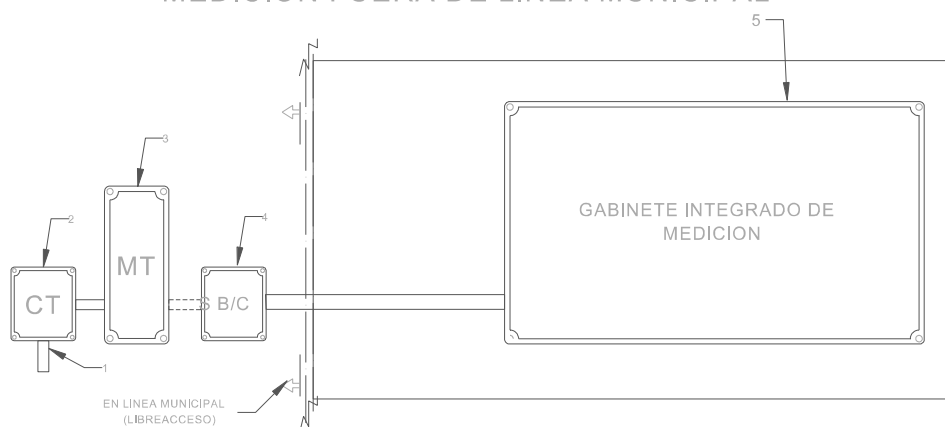

N°	Descripción
1	Caño PVC semipesado 3" (76 mm.), para recibir acometida desde la red de BT.
2	Toma Primaria.
3	Medidor Totalizador.
4	Seccionador Fusible Bajo Carga en Línea Municipal.
5	Gabinete Integrado de Medición.

## USINA POPULAR Y MUNICIPAL DE TANDIL SEM

OBRA:  
CONEX. MULT. DISPOSICION GRAL.  
DE INSTALACIONES

NUMERO:  
DIPCO-01-02-06  
ESCALA:  
S/E

REVISION:  
03  
FECHA:  
30/04/2013

TITULO:  
REGLAMENTO TECNICO  
DE ACOMETIDAS

APROBO:  
Ing. G. GRECO

REVISO:  
Ing. V. MORA