


DISPOSICIÓN PARA 4
MEDIDORES MONOFÁSICOS

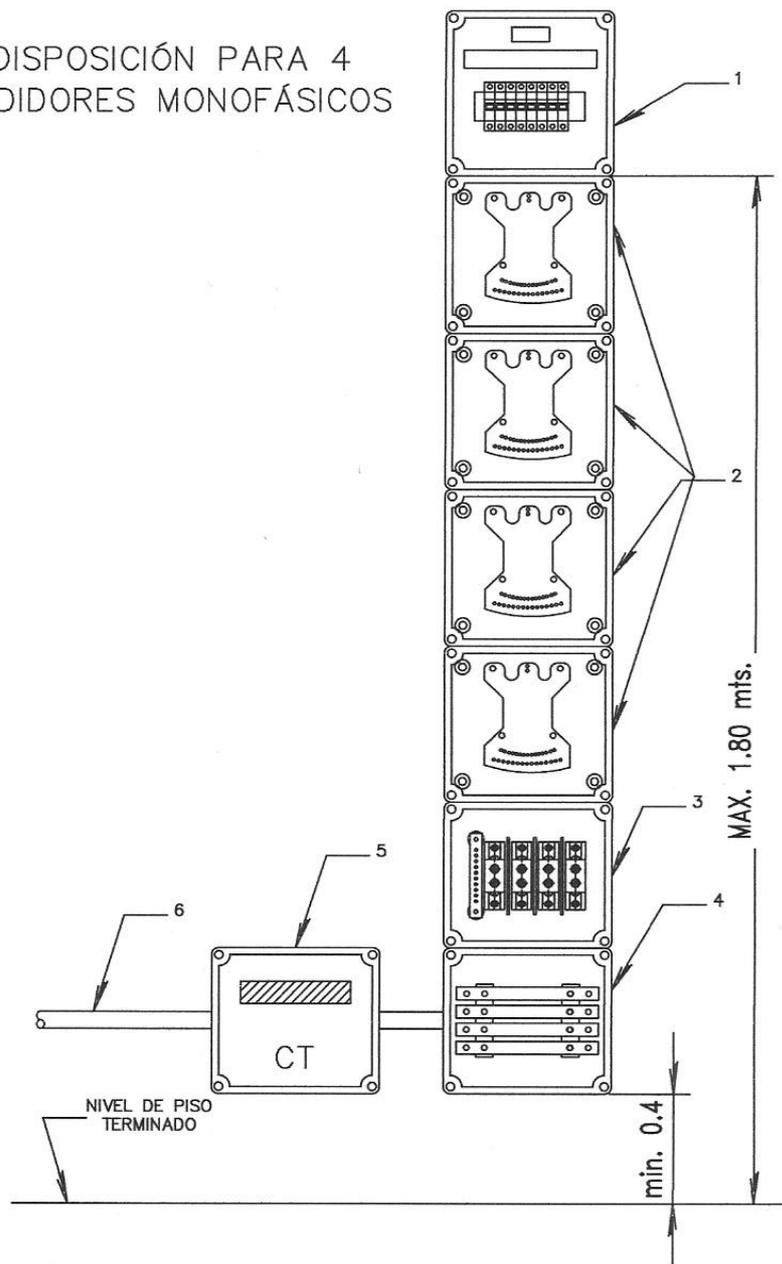

N°	Descripción
1	Tableros Primarios (Área de Derivaciones).
2	Caja de medidor monofásico (Área de Medición).
3	Bases portafusible para NH, anterior a medición monofásica (Área de Protección de Acometida).
4	Barras de Fases y Neutro (Área de Acometida).
5	Seccionador Fusible Bajo Carga de entrada a Gabinete Integrado de Medición (Área de Acometida).
6	Alimentación desde Seccionador Fusible Bajo Carga en Línea Municipal.

USINA POPULAR Y MUNICIPAL DE TANDIL SEM

OBRA: GABINETE INTEGRADO DE MEDICION (MAT. SINT) DISPOSICION PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS	NUMERO: DIPCO-01-02-12	REVISION: 2
	ESCALA: S/E	FECHA: 12/04/11
TITULO: REGLAMENTO TECNICO DE ACOMETIDAS	APROBO: Ing. G. GRECO	REVISO: Ing. N. URRACO